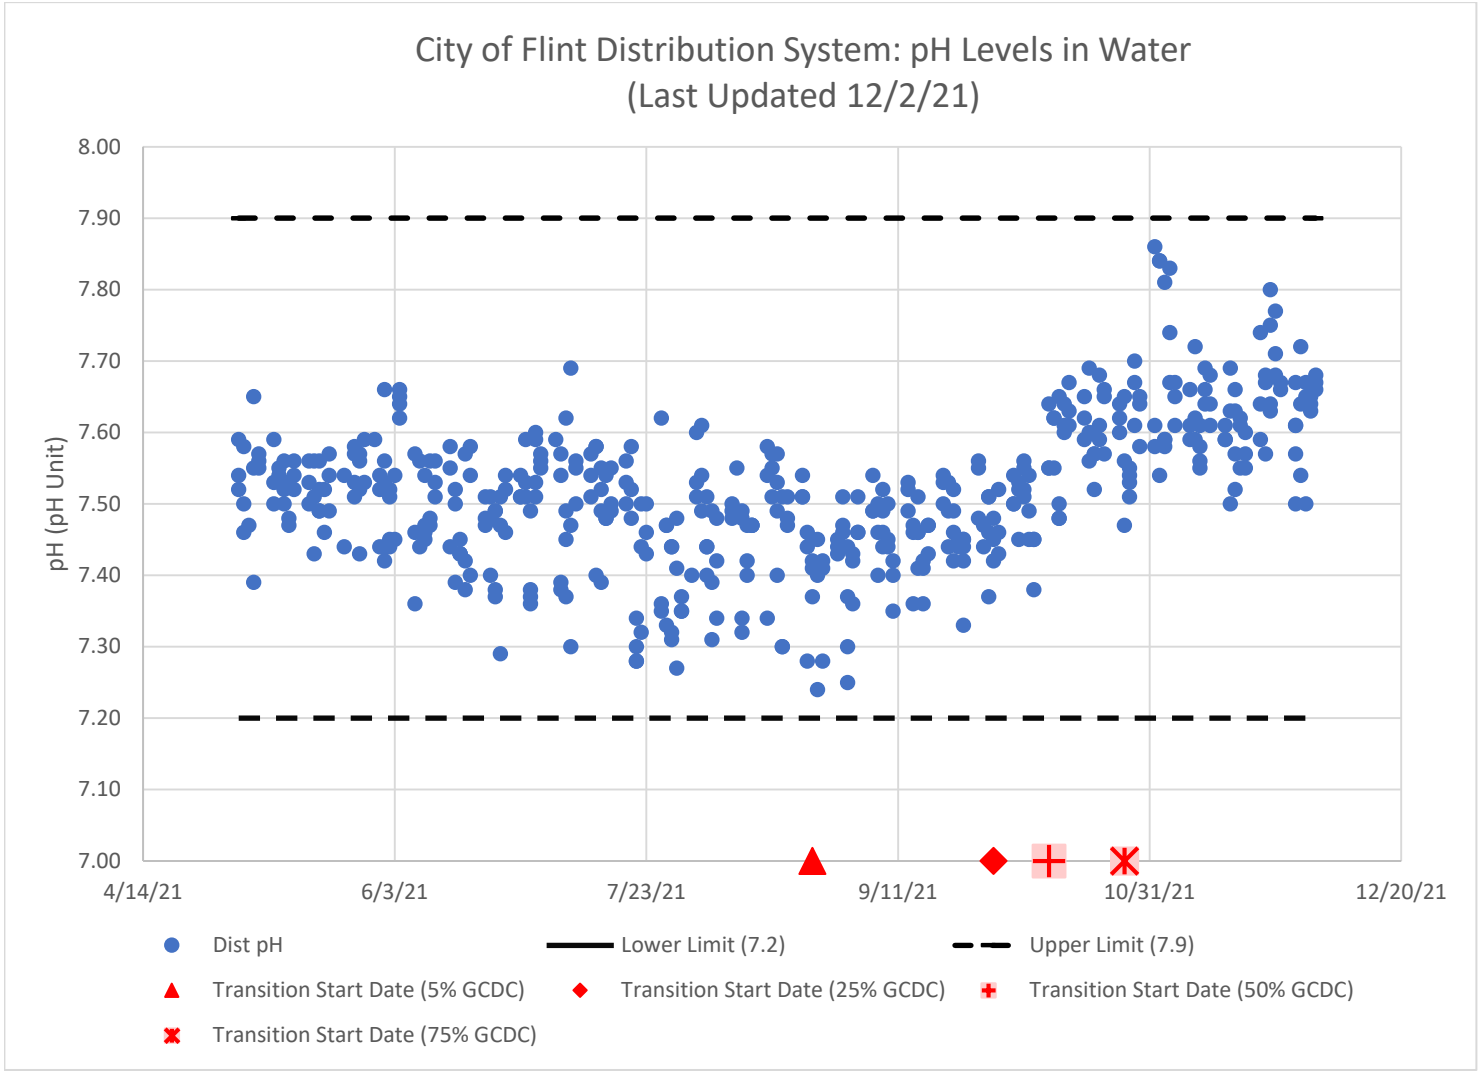
City of Flint Distribution System: pH Levels in Water
(Last Updated 12/2/21)
pH (pH Unit)
8.00
7.90
7.80
7.70
7.60
7.50
7.40
7.30
7.20
7.10
7.00
4/14/21
6/3/21
7/23/21
9/11/21
10/31/21
12/20/21
Dist pH
Lower Limit (7.2)
Upper Limit (7.9)
Transition Start Date (5% GCDC)
Transition Start Date (25% GCDC)
Transition Start Date (50% GCDC)
Transition Start Date (75% GCDC)